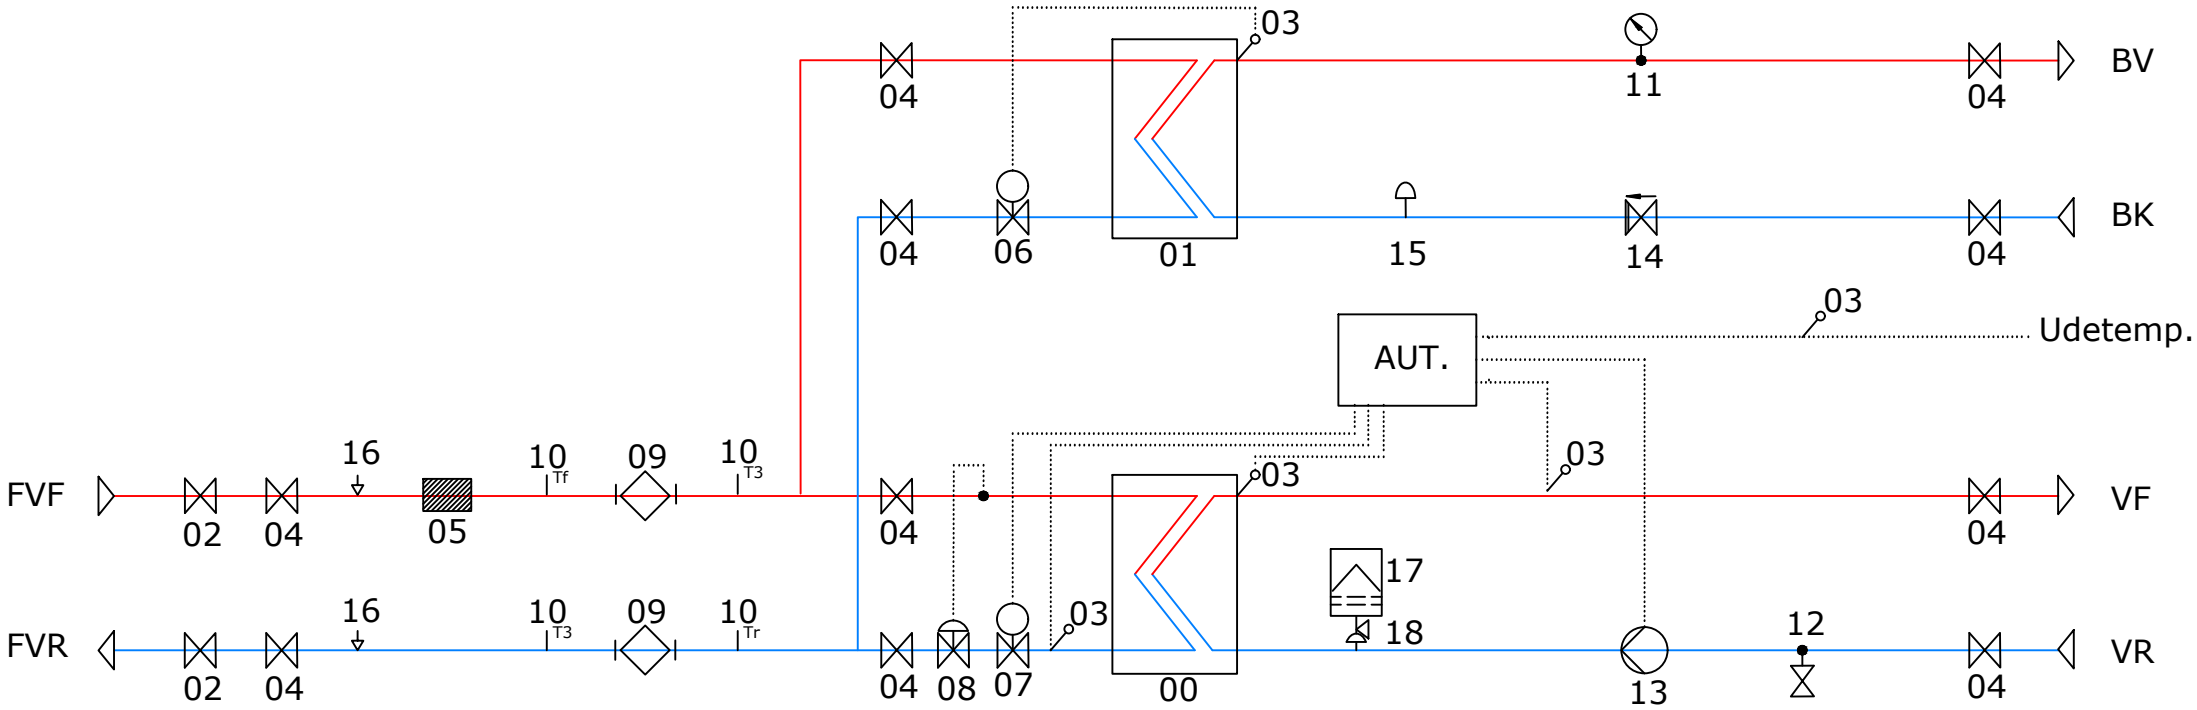

00. Veksler til varme anlæg
01. Veksler til varme brugsvand
02. Hovedhaner
03. Temperaturføler
04. Afspærringsventil
05. Snavssamler
06. Ventil brugsvandsregulering
07. Motorventil varmeregulering
08. Differenstrykregulator
09. Passtykke for måler
10. Studs for tilslutning af føler til måler
11. Termometer
12. Aftap
13. Pumpe
14. Kontraventil
15. Trykudligner/sikkerhedsventil (max 10bar)
16. Trykudtag
17. Tryk Ekspantionsbeholder
18. Sikkerhedss ventil varme 2,5bar

FVF	Fjernvarme, fremløb
FVR	Fjernvarme, retur
VF	Varme, fremløb
VR	Varme, retur
BK	Brugsvand, koldt
BV	Brugsvand, varmt

Tryktrin for anlæg TN10

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af

Kredsløb Fjernvarme A/S

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
TLF. 8940 1500

Emne: Principtegning for indirekte anlæg for 1 families huse

Tegnet af:	Dato:	Godkendt af:	Dato:	Mål:	Tegn.nr.:	Rev.
AYGW	06-2026	THSA	04-2026	Ikke målfast	9.10.B	