


Se krav til opbygning af målerinstallation på principskitse.

For udførelse af elforsyning til målere, se bestemmelser for fjernvarmelevering.

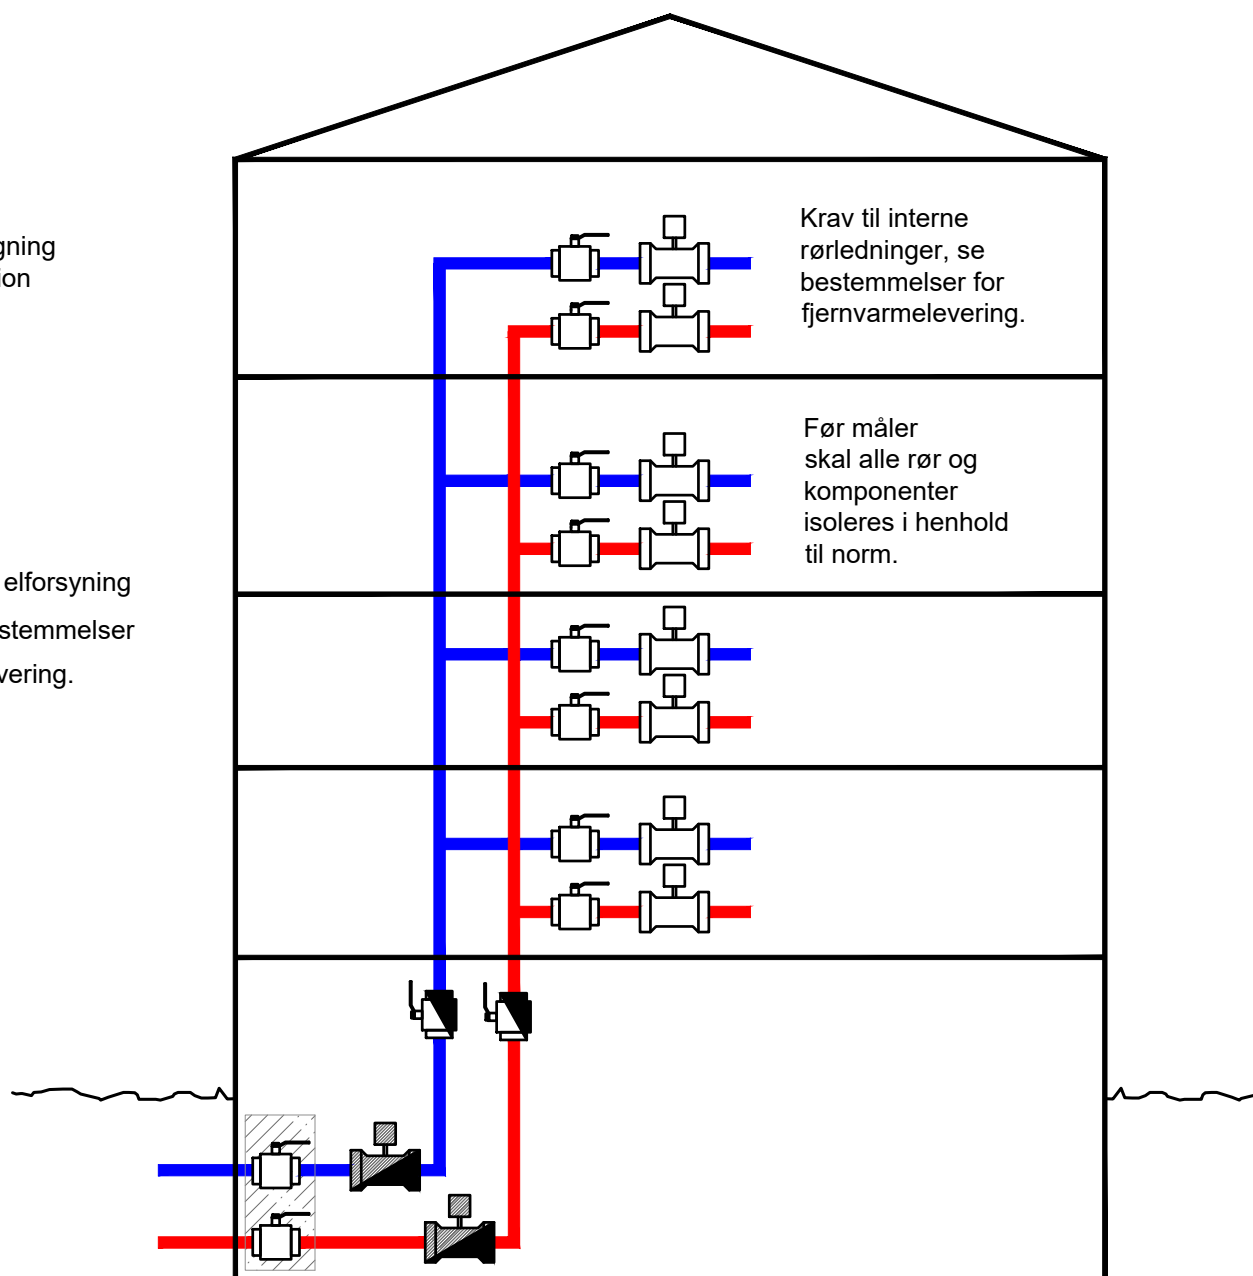

Krav til interne rørledninger, se bestemmelser for fjernvarmelevering.

Før måler skal alle rør og komponenter isoleres i henhold til norm.



Kredsløb's entreprisegrænse. Øvrige komponenter monteres af kunden.



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Afregningsmålere leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Teknisk varmemåler leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Afspæringshaner leveres og vedligeholdes af kunden. Monteres såfremt der monteres en tekniskmåler.

Alle mål i mm.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
Kredsløb Fjernvarme A/S Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 77 88 10 10		Emne: Principskitse for entreprisegrænse i etageejendom ved direkte forsyning og individuel afregning	
Tegnet af: AYGW	Dato: 01-2026	Godkendt af: BRLM	Dato: 01-2026
Mål: Ikke målfast		Tegn.nr.: 8.4.A	Rev. af: