

Obs! Samme monteringskrav gælder ved indbygningen af måler i unit.


Kredsløb

- Antennekablet kan forlænges efter behov, max. 20 meter. Kredsløb Målerservice vil være behjælpelig med udlevering af antennekabel samt rådgivning og vejledning under etableringsfasen.

Januar 2025

Principskitse for montering af målerudstyr

Målerstørrelse: QP 1,5

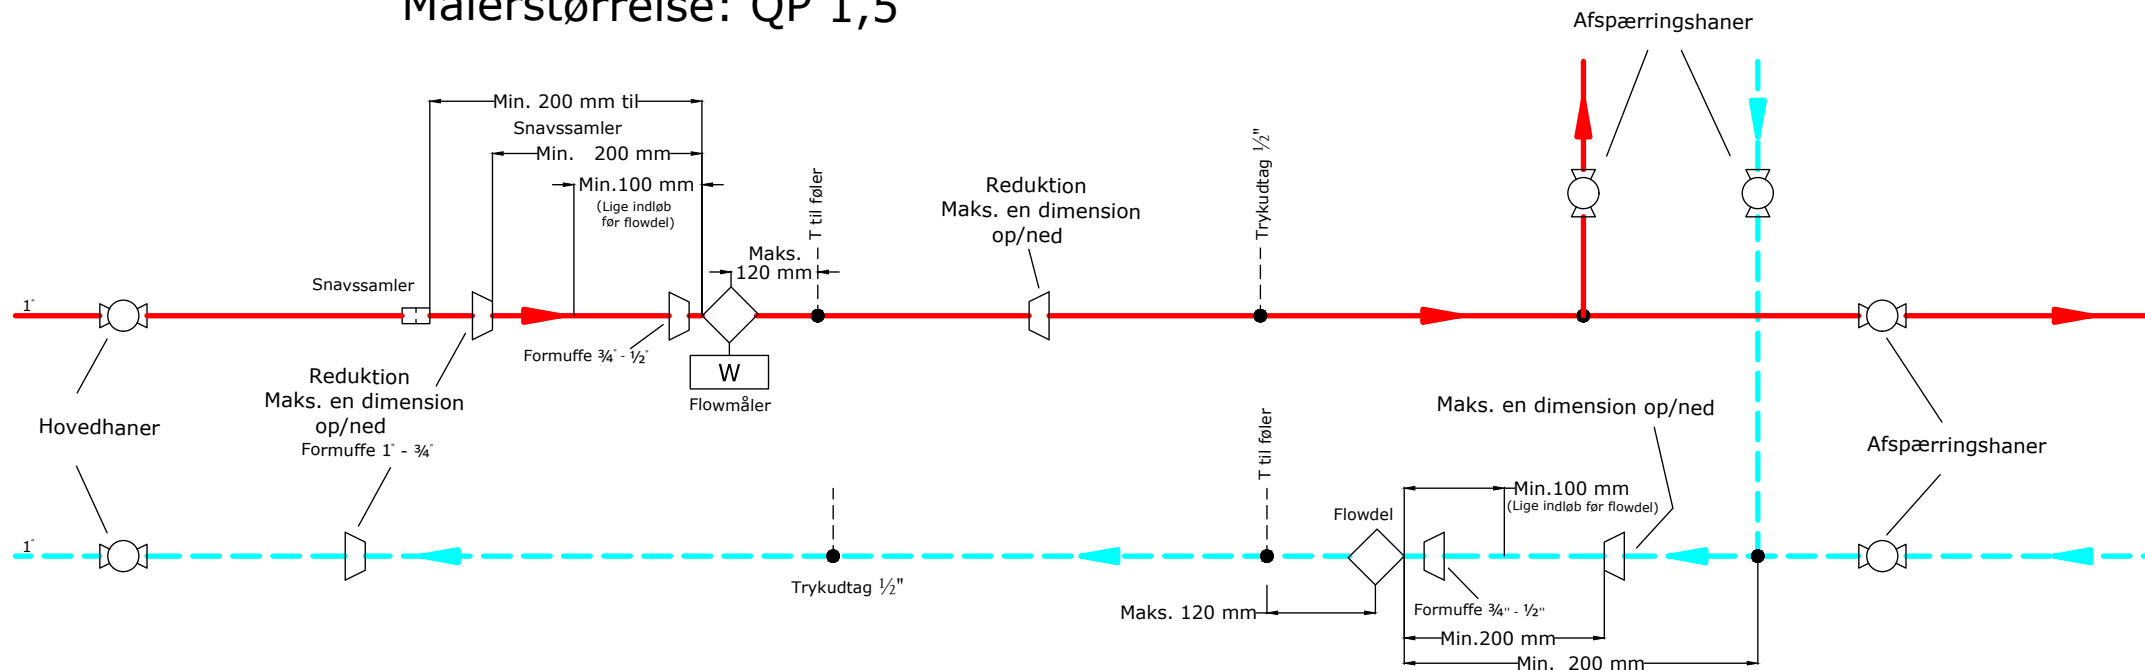

- Målerproducentens montagevejledning, der findes i kasse med varmemåleren, skal altid følges.
- Varmemålerens flowdele må maksimalt monteres 1 meter fra hovedhanerne.
- Hvis der anvendes reduktioner før flowdelen, skal det være en formuffe.
- Fra flowdel skal der minimum være 200 mm til flowforstyrrende komponenter. Eksempel på flowforstyrrende komponenter kan være snavssamler, blandepunkt, motorventiler, reduktioner osv.
- Ventiler der er fuldborede betragtes ikke som flowforstyrrende.
- Begge flowdele skal monteres vandret eller lodret.
- Ved lodret montage skal rørene fikseres på begge sider af flowdelene.
- Flowdelene må ikke monteres så der kan stå luftlommer i flowdelene (må ikke sidde på højeste punkt).
- Følerne T1 + T2 skal monteres i flowdelene.
- Føler T3 skal monteres vinkelret midt i vandstrømmen i den medfølgende nippelmuffe.
- Hvis målernummeret S/N er ulige, skal føler T3 monteres i fremløbet.
- Hvis målernummeret S/N er lige, skal føler T3 monteres i returløbet.
- Der må maksimalt være 120 mm fra føler i flowdel til føler T3.
- Der skal monteres T-til føler både i fremløb og retur. Det T der ikke anvendes afropkes.

- For udførelse af elforsyning til målere, se i tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering på: <http://kredsløb.dk>
- El tilsluttes af Kredsløb i forbindelse med syn, og el skal tages fra gruppetavlen.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
Kredsløb Fjernvarme A/S Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 8940 1500		Emne: Principskitse af montering af målerudstyr QP1,5	
Tegnet af: AYGW	Dato: 02-2026	Godkendt af: STMD	Dato: 02-2026
Mål: Ikke målfast	Tegn.nr.: 9.1.3	Rev.	