




Der skal være fri adgang til målerinstallationer uden brug af værktøj. Åbningen er placeret umiddelbart foran installationen.
Minimumskrav til åbningsareal 600 X 1000 mm

Se krav til opbygning af målerinstallation på principskitse.

For udførelse af el. forsyning til målere, se bestemmelser for fjernvarmelevering.

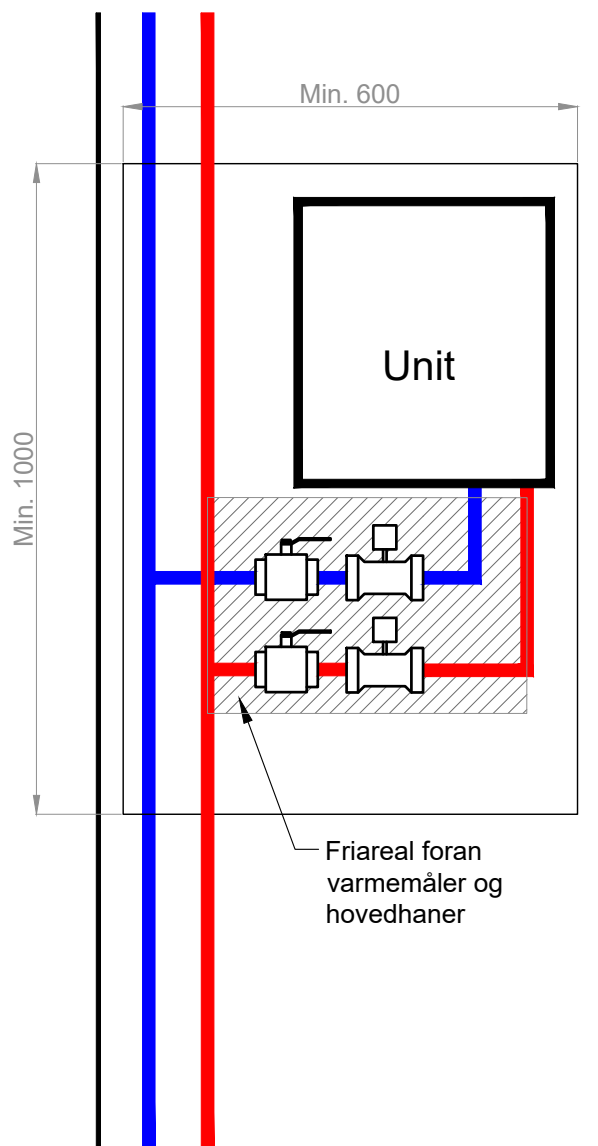

Friareal foran varmemåler og hovedhaner, som skal være nemt tilgængelige.



Hovedhaner leveres og vedligeholdes af Kredsløb.



Afregningsmåleren leveres og vedligeholdes af Kredsløb.

Alle mål i mm.

Revision	Bemærkninger	Dato	Rev. af
Kredsløb Fjernvarme A/S Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand TLF. 77 88 10 10		Emne: Principskitse af varmeinstallation og pladskrav i skakt med direkte afregningsforhold til hver boligenhed	
Tegnet af: AYGW	Dato: 01-2026	Godkendt af: BRLM	Dato: 01-2026
Mål: Ikke målfast		Tegn.nr.: 8.5	
		Rev.	